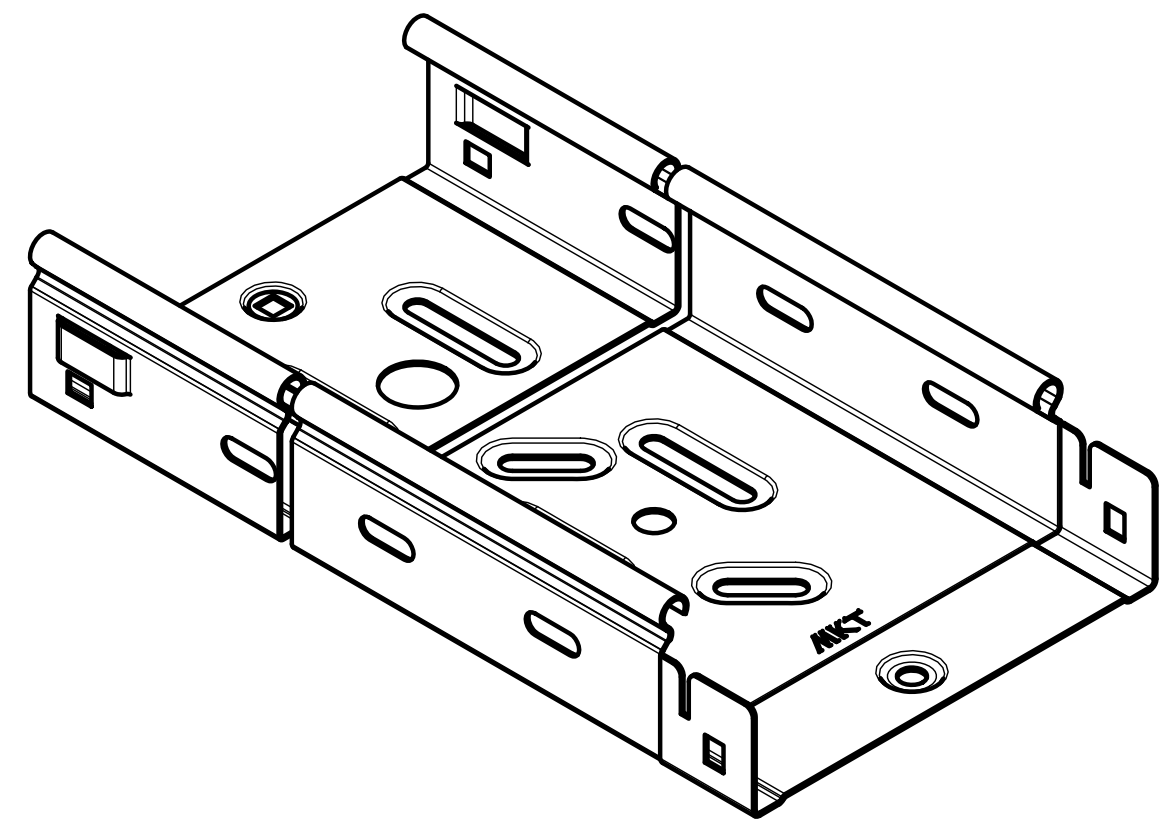
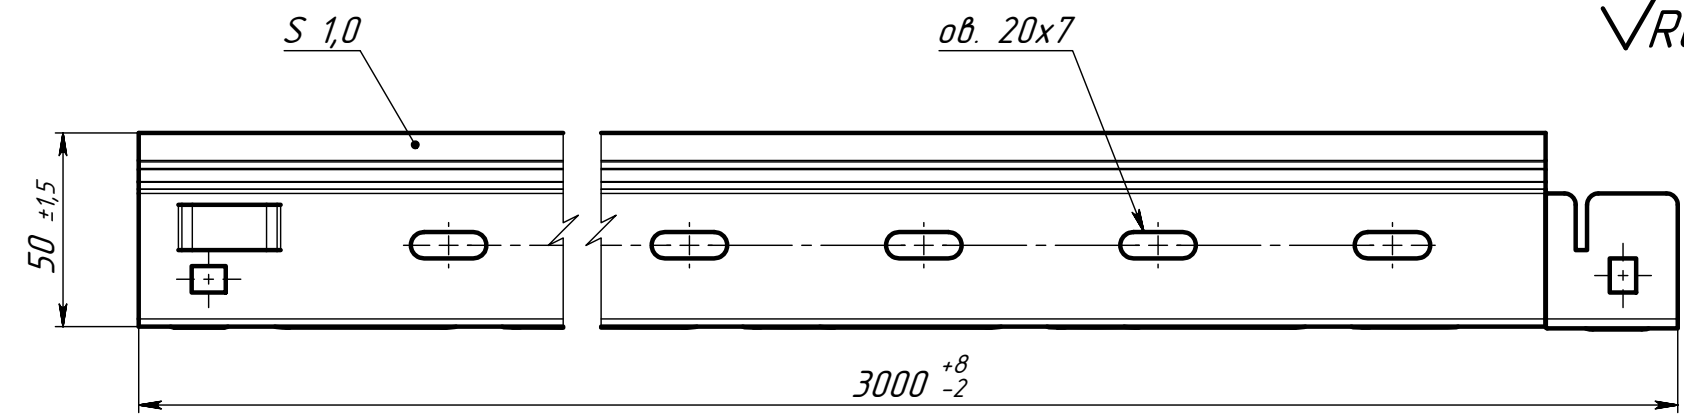


$\sqrt{Ra} \ 12,5$ 

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
118	45	27

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.

					ЛЛП501510				
					Лоток перфорированный 50x150x3000	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Езерский						-	1:2	
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
					Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира	ООО "ПК МКТ"			
Н. контр.									
Утв.									