
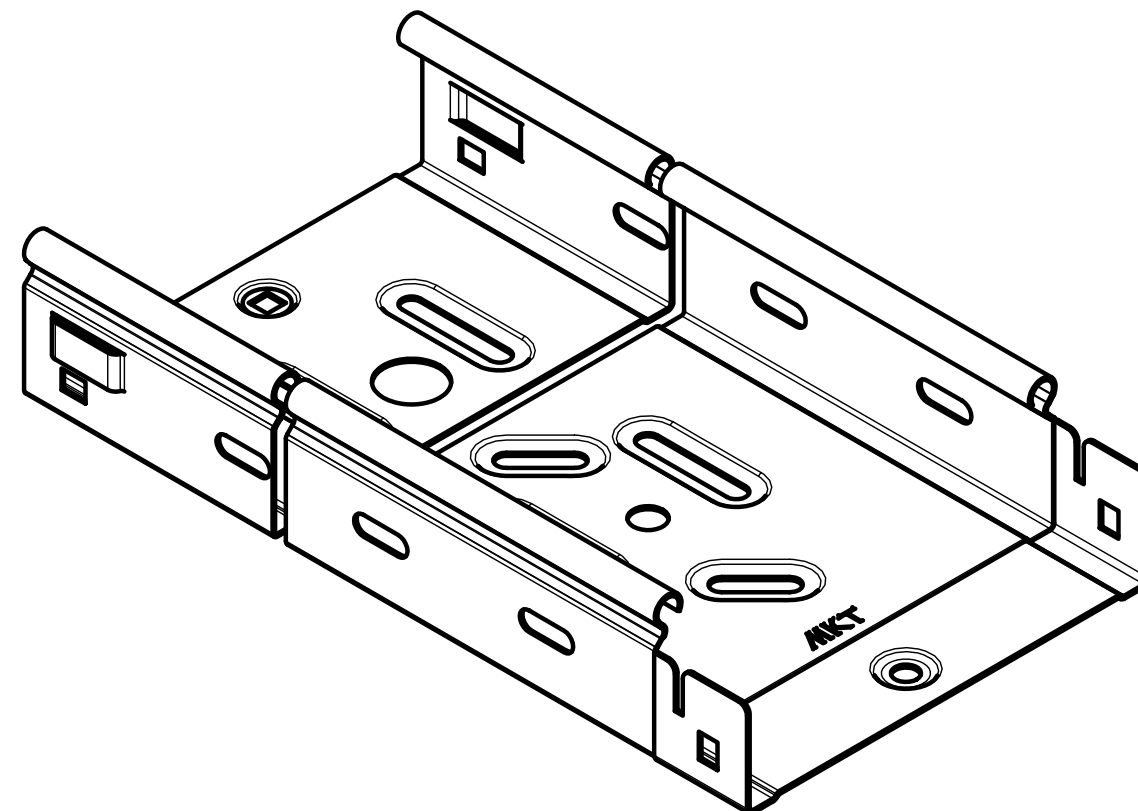


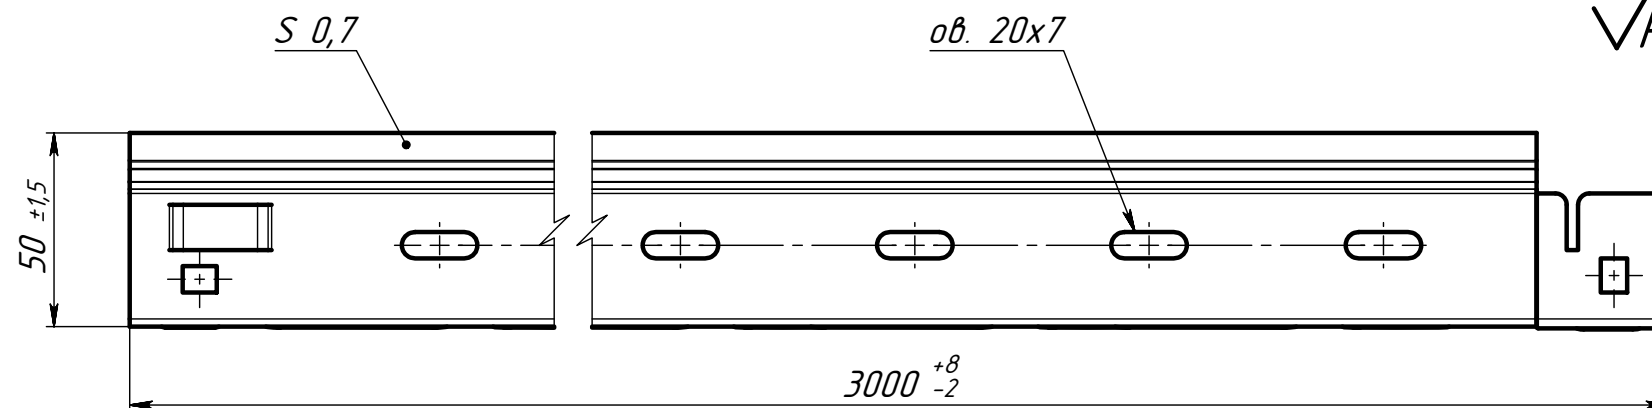

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
101	39	25

- 1 *Размер для справок.
2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.

					<i>ЛЛП501507</i>				
					<i>Лоток перфорированный 50x150x3000</i>	<i>Лит.</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>					
<i>Разраб.</i>	<i>Езерский</i>							-	1:2
<i>Пров.</i>									
<i>Т. контр.</i>						<i>Лист</i>		<i>Листов 1</i>	
					<i>Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира</i>	<i>ООО "ПК МКТ"</i>			
<i>Н. контр.</i>									
<i>Утв.</i>									