
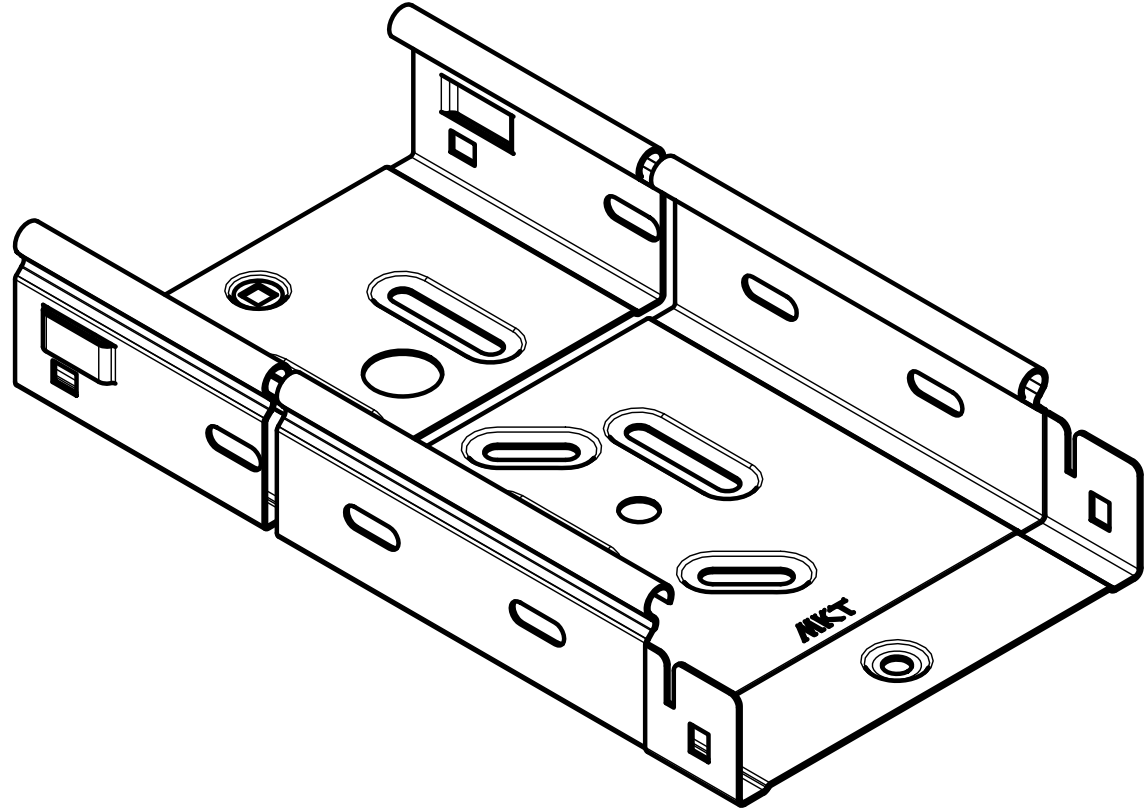
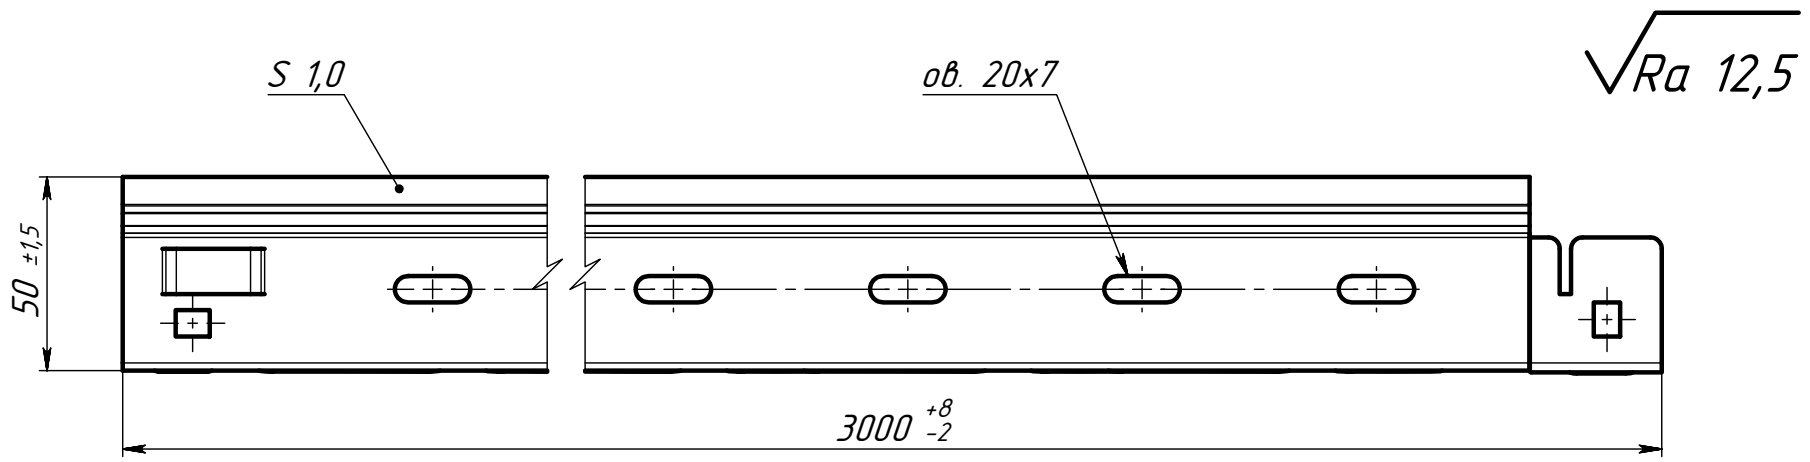
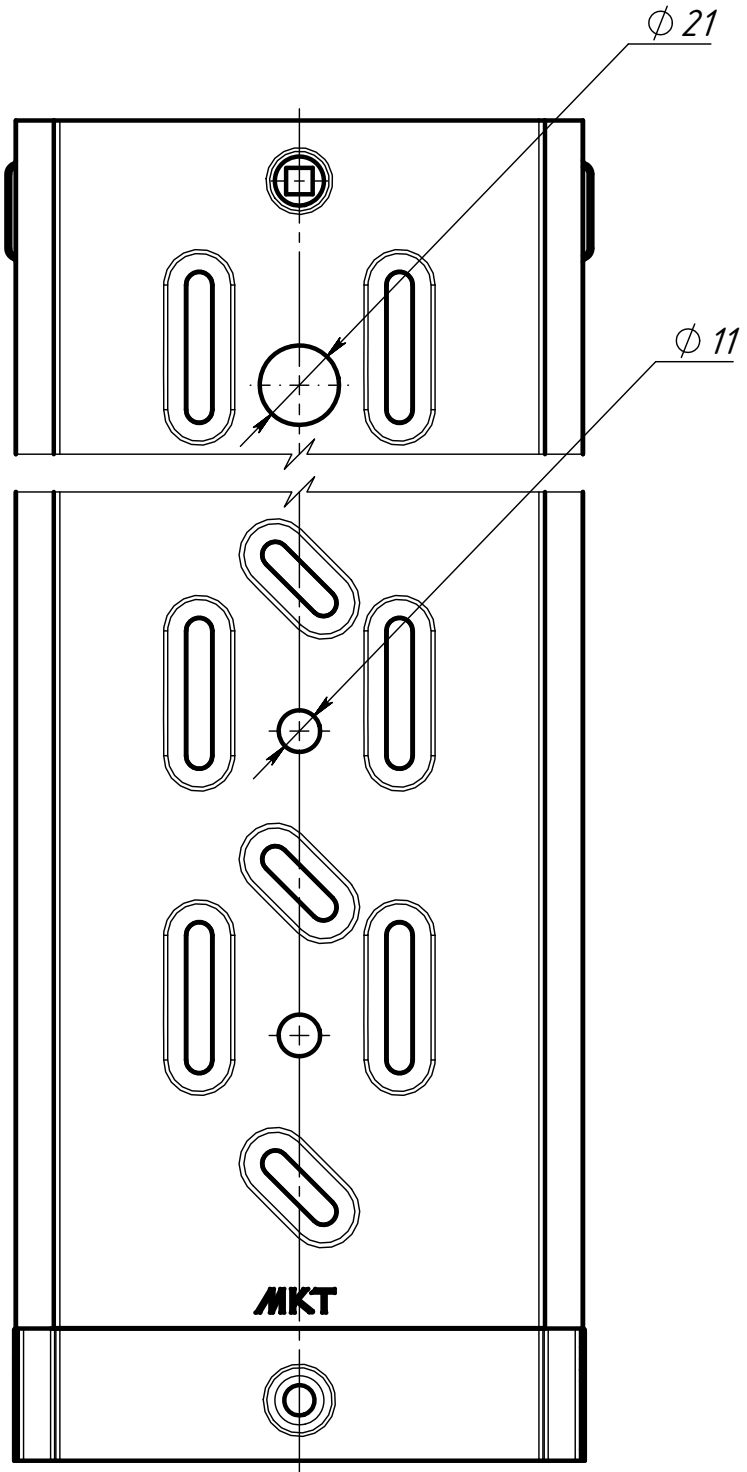


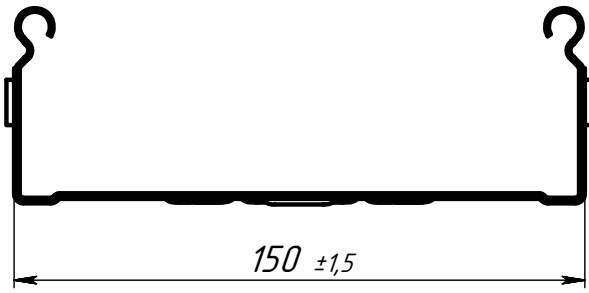

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
118	45	27

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛП501510-ГЦ							
					Лоток перфорированный 50x150x3000			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							-	1:2
Разраб.		Езерский										
Пров.												
Т. контр.												
								Лист	Листов 1			
					Горячее цинкование погружением после изготовления			ООО "ПК МКТ"				
Н. контр.												
Утв.												